


rZR 16x2
Knoten 1




Außenfühler




Solarthermie-Anlage

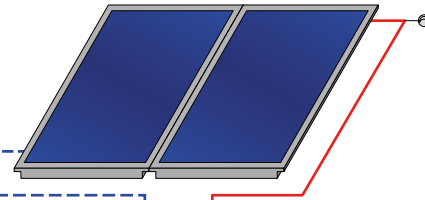

Oskar°
10/5,0/3000l

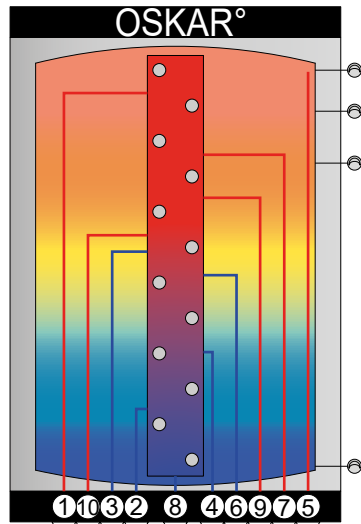

Ionen Tauscher

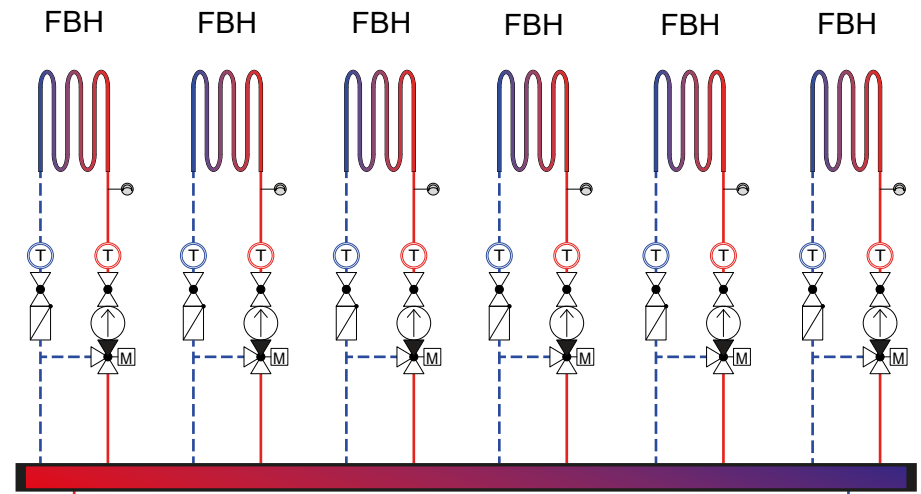

	Absperreinrichtung mit Entleerung		Plattenwärmetauscher		Sensor
	Absperreinrichtung mit Sicherungsklappe		Sicherheitsventil		Ausdehnungsgefäß
	Motorventil		Durchflussmengen Einstellventil		Entleerung
	3-Wege-Mischer mit Stellmotor		Manometer (Druckmesser)		Strömungsschalter /-geber
	3-Wege-Mischer mit Feststellventil		Pumpe in Fließrichtung		Thermometer
			Rückschlagklappe		Wärmezähler

Planbezeichnung:
Fa. EHP
Com. Impfzentrum

Schema Nr.:

	Name	Datum
Gezeichnet	H. Weidinger	26.02.2021
Geprüft		
Geändert		
Geändert		

Achtung: Dieses Schema ist nur eine Empfehlung und erhebt in jeglicher Hinsicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

